



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
BTW: BE 0402 726 875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.: 6105461

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11 gent@vincotte.be
 Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be
 Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 86 11 antwerpen@vincotte.be
 Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux Tel: +32 81 432 611 gembloux@vincotte.be



N 404641

Resi code: 11

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 - KB 8/09/2019) - ALG. DIRECTIE ENERGIE

Verantwoordelijke uitvoering van het werk: Naam, voornaam: Desoort
Installatie: 1
Eigenaar / Uitbater / Beheerder:
Naam, voornaam:
Adres: Poelwijk 216, 14 R
Post nr. + Stad: 8376, Blasphemberg, Ieper
BTW nr.: BE 0821618506

Basis van het onderzoek: Boek 1 - KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ('AREI') 0
Gelijkvormigheidscontrole vóór Ingebruikname - nieuwe installatie (6.4.)
Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname - belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)
Controlebezoek (6.5.)
Controlebezoek verzwaren aansluiting oude installatie (8.4.1.)
Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)
Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)

Algemene gegevens elektrische installatie:
Gegevens verdeler: EAN, kWh meter nr.: 5113043, meterstand dag: 73410
Gegevens installatie: Ontworpen voor UN: X mono 230 V, Type aardelektrode: pen / baar
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA, Aantal borden: 1, Aantal eindstroombanen: 9

Metingen - testen - controles - verzegeling:
Rechtstreekse aanraking, Onrechtstreekse aanraking, Montage, Verplaatsb. materieel, Vast materieel, doorsnede, Schema's
Aardingsweerstand: 25 Ohm, Algemeen isolatieniveau: 2 M Ohm, Controle foutlus, Continuïteit (equipot., PE), Test diff.
Alg. diff.: was verzegeld, werd verzegeld, werd niet verzegeld, kan niet verzegeld worden, Schema's en plannen getekend: Ja/Nee

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)
Vastgestelde inbreuken: Nieuwe installatie: Nihil
Vastgestelde inbreuken: Bestaande installatie: Geen inbreuken
Opmerkingen: Nihil

Besluit:
De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).
Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór 15/12/17 door hetzelfde erkend organisme (\*).

Agent bezoeker:
Naam: Steven Suel, Agent nr.: 3405, Datum: 15/12/17
Bijlage(n): Situatieplan(nen): 2, Eéndraadsschema('s): 1

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
- De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.
(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.


15 001 0 2 24

- A** KELDER
- B** HOOFDAUTOMAAT APP.
- C** VERLICHTING
- D** STOPCONTACT
- E** KEUKEN
- F** STOPCONTACT
- G** GASKETEL
- H** WASMACHINE
- I** LICHT + STOPC. BADKAMER, HAL, SLK 2
- J** BOILER KEUKEN

**Plaats van de elektrische installatie**  
 Peter Printems  
 Zeedijk 216 Bus 4 R  
 8370 Blankenberge  
 GSM: 0498/23.30.54  
 e-mail: peter.printems@skynet.be  
 BE 0644.904.696

**Installateur**  
 Elektriciteitswerken Vervoort  
 Haperstraat 1  
 2250 Olen  
 Tel.: 014 51 78 71 GSM: 0498 54 61 16 (enkel SMS)  
 Fax: 014 70 80 13  
 e-mail: jorenvervoort@hotmail.com  
 BTW BE 0821.618.506

**p. 4/4**  
**Lijst Kringen**  
 Datum: 6/05/2017

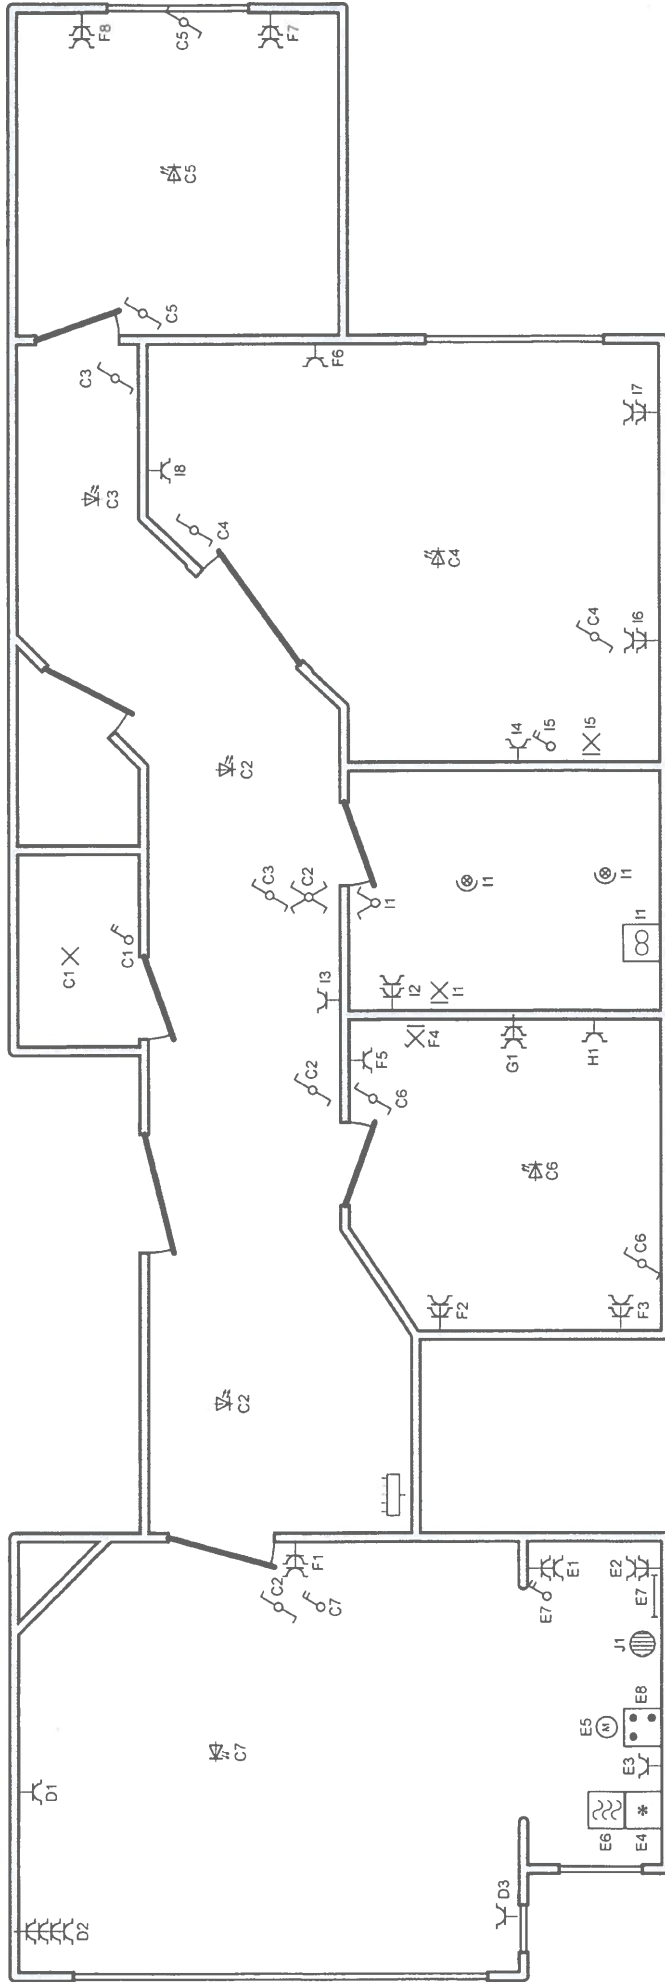


*(Handwritten signature)*

p. 2/4  
**Situatieschema**  
 Datum: 6/05/2017

**Installateur**  
 Elektriciteitswerken Vervoort  
 Hapersstraat 1  
 2250 Olen  
 Tel.: 014 51 78 71 GSM: 0498 54 61 16 (enkel SMS)  
 Fax: 014 70 80 13  
 e-mail: jorenvervoort@hotmail.com  
 BTW BE 0821.618.506

**Plaats van de elektrische installatie**  
 Peter Printems  
 Zeedijk 216 Bus 4 R  
 8370 Blankenberge  
 GSM: 0498/23.30.54  
 e-mail: peter.printems@skynet.be  
 BE 0644.904.696

**VINCOTTE**  
 System Smet  
 Installateur  
 3905  
*(Handwritten signature)*  
 15-2-17

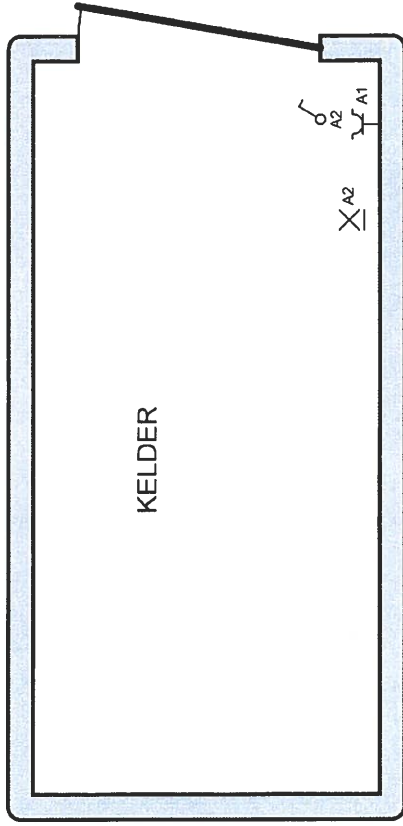

**VINÇOTTE**  
Steven Smet  
Inspecteur

**Plaats van de elektrische installatie**  
Peter Printems  
Zeedijk 216 Bus 4 R  
8370 Blankenberge  
GSM: 0498/23.30.54  
e-mail: peter.printems@skynet.be  
BE 0644.904.696

**Installateur**  
Elektriciëitswerken Vervoort  
Haperstraat 1  
2250 Olen  
Tel.: 014 51 78 71 GSM: 0498 54 61 16 (enkel SMS)  
Fax: 014 70 80 13  
e-mail: jorenvervoort@hotmail.com  
BTW BE 0821.618.506

p. 3/4  
**Situatieschema**

Datum: 6/05/2017

0

*[Handwritten signature]*

**Installateur**  
Elektricitaitswerken Vervoort  
Hapersstraat 1  
2250 Olen  
Tel.: 014 51 78 71 GSM: 0498 54 61 16 (enkel SMS)  
Fax: 014 70 80 13  
e-mail: jorenvervoort@hotmail.com  
BTW BE 0821.618.506

**Plaats van de elektrische installatie**  
Peter Printems  
Zeedijk 216 Bus 4 R  
8370 Blankenberge  
GSM: 0498/23.30.54  
e-mail: peter.printems@skynet.be  
BE 0644.904.696

